


แบบการติดตั้ง
(ศาลากลางจังหวัด)



- Firewall-1 } NGFW (จังหวัด) : FG-201F [UFG39-FG-201F]
- Firewall-2 }
- Authenticator } FortiAuthenticator (จังหวัด) : FAC-300F [UFG36-FAC-300F]
- Monitor } Monitor 19" (For DB) : Dell 22 Monitor - E2222H [UDE51-E2222H]
- UserDB } Database Server (จังหวัด) : PowerEdge R450 (1CPU) [UDE36-R450-1CPU]
- Log Collector Province-1 } Log Server (จังหวัด) : VisibleOne /PowerEdge R250
- Log Collector Province-2 } [UDE33-R250-BR]
- Switch-1 } L2 Switch (จังหวัด) : FS-xxxE [*ต้องรอเปลี่ยนรุ่น]
- Switch-2 }
- UPS } UPS (จังหวัด) : TE-3k [UUPS-RP-3000VA]

- Monitor 19" (For PC) : Dell 22 Monitor - E2222H [UDE51-E2222H]
- PC (จังหวัด) : OptiPlex 5000 Tower [UDE32-OPTIPLEX5000]

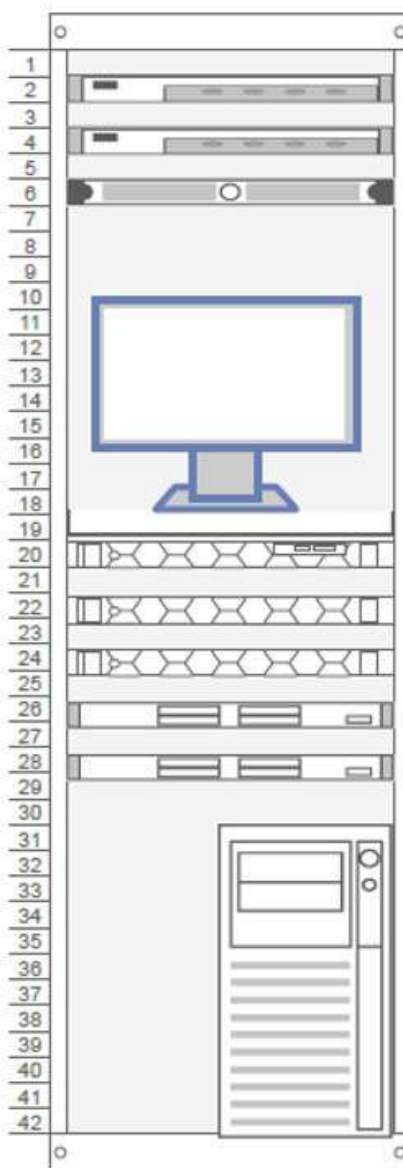